

## 2020年度 第3回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2020年4月10日
2. 開催日時及び場所 2020年5月22日 取締役会 14:00～14:15  
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数 (新型コロナウイルス感染防止対策により、事前メール書面決議会議とした)  
取締役 7名 出席取締役 7名
4. 出席取締役の氏名  
(代表取締役社長)鈴木通之 (常務取締役)河原崎真義  
(取締役)阿形正好、鶴田昌伸、三浦裕之、市川良一 (社外取締役)水野智義
5. 出席監査役の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
(兼務)事務長 水野智義
7. 議長の氏名  
鈴木通之
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
■第1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号の議案は出席取締役の全員賛成決議と議長決裁により、可決承認された。

定刻になり定款の規程により鈴木代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。事前メール書面会議においての実施により取締役の出席は全員としたが、当日の参加者は鈴木代表取締役社長と水野社外取締役(兼務事務長)の2名で開催した(法律上は取締役の書面議決権提出は取締役会に出席した事実となる)

### ■議題審議

#### 第1号議案:コンプライアンスにおける技能認定について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

- 共同受注業務規程の第20条を遵守する為に、契約更新に係る書式を変更致しました。郵送にて皆様のお手元にとどけました。内容は工事作業者の健康診断書の提出チェック欄が追記になりました。

## 第2号議案:2020年度の会計処理の監査結果について（組合も同様）

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。  
4月23日(木)15:00~17:00に松田理事長、鈴木代表取締役社長の立ち会いのもとで  
監事・監査役による2019年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施して、  
全て問題ないと承認の監査結果報告をいただきました。

## 第3号議案:2020年度 定時株主総会及びシナリオについて

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

2020年度の総会運営における、シナリオについては総会の縮小実施の為に一切ありません。

事務長が司会を担当して短時間にて終了する予定です。

取締役の皆様は役割責任として資料を印刷前に資料訂正を実施し、

完成された資料は郵送され総会資料を読んだ上で、自ら事前に書面議決権を行使していますので、  
本年度の議案に対して全株主による議決について賛成多数で可決か否かを当日確認するだけとなります。  
その議事録が法務局への登記に必要となりますので、ご承知おき下さい。

## 第4号議案:今年度の契約更新講習会について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

6月18日(木) 10:00から掛川生涯学習センターで実施する予定でした標題の契約更新講習会は  
新型コロナウイルスによる感染拡大防止の為に、中止といたします。

今後、この講習会をいつ頃に実施するかは未定ですが取締役会にて決定致します。

## 第5号議案:Sの再認定(技能維持)訓練について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

共同受注規程のコンプライアンス対応として、直営班(協力班6社)の20名を訓練実施いたします。

- ▶ 日時 6月4日(木)~5日(金)の間で2日間を予定 8:30~17:00
- ▶ 場所 中電(株)菊川配電センター
- ▶ 指導者 中電(株)の5名
- ▶ 支援者 鈴木代表取締役社長、小野田パトロール専従員及び直営班(専任班の各社1名づつ)

■上記は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為に、更新期日の猶予(免除)を3ヵ月間延長し  
実際の訓練日は未定とする。

## 第6号議案:ホームページ情報開示について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承諾した。

各種情報を発信していますので、取締役会での記載内容は大幅に省略しますのでご承知下さい。

ホームページはタイムリーニュースとして発信できていますので、情報を見逃さないで下さい。

- ▶ 3月度…8件
- ▶ 4月度…11件

## 第7号議案:センターの3月度、4月度の業務実績報告について

【資料1】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

3月度及び4月度の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

## 第8号議案:協力工事店の2019年度の4Q全ての実績について

【資料2】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

別紙のように協力工事店の1月~3月までの実績内容を株主様へ情報公開をいたします。

第9号議案:センター会議の4月度の実績報告について

【資料3】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。  
別紙による内容を会員様へ情報公開をいたします。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。  
出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2020年5月22日

代表取締役社長	鈴木通之	印
常務取締役	河原崎真義	印
取締役	阿形正好	印
取締役	鶴田昌伸	印
取締役	三浦裕之	印
取締役	市川良一	印
社外取締役	水野智義	印

<次回の開催日>

2020年7月17日(金) 取締役会 15:00~16:00  
役員会 16:00~17:00

場所 中部電力パワーグリッド(株)  
掛川営業所 5F 会議室

17:00~ 懇親会

2020 年度

**【第 3 回 取締役会資料】**

2020.5.22

(株)掛川電気引込工事センター

資料No, /



社長	事務長	報告者

## 【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2020年 3月1日~3月31日

## ●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	301	0	301
浜電工業(株)	199	31	230
(有)中泉電気工業	0	252	252
計	500	283	783

## ●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	55	55
計	0	55	55

## ●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング*工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	283	120	66	0	469
浜電工業(株)	211	92	29	0	332
(有)中泉電気工業	269	114	2	0	385
計	763	326	97	0	1186

## ●手直票の発行状況

ありませんでした。

## ●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2020年 4月1日～4月30日

●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	268	0	268
浜電工業(株)	204	35	239
(有)中泉電気工業	0	214	214
計	472	249	721

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
㈱電東電気工事商会	0	56	56
計	0	56	56

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	169	142	60	86	457
浜電工業(株)	180	120	35	0	335
(有)中泉電気工業	207	102	1	5	315
計	556	364	96	91	1107

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	VCT・7芯ケーブル接続において、MCキャップが半分に切断され接続されていました。施工方法を再確認し再発防止に努めてください。	中部電力PG(株)にて手直し完了済
浜電工業(株) 計1件	計器箱の底側と蓋の間に隙間があります。お客様底板が反っているの で、計器箱の底側ビス留め位置の調整にて改修願います。	浜電工業(株)にて手直し完了済

(有)中泉電気工業 ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。



(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C

&lt; 4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月 工事件数 &gt;

※協力工事店A、B、Cが中部電力株式会社の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	計
24001	(有) 秋山電機工業所	A	7	2	10	11	30
24002	(株) 阿形電気	A	18	17	28	24	87
24004	(株) 内田電設	A	16	9	17	27	69
24011	(株) 川北電気	A	10	6	8	15	39
24014	(有) 川村電気設備	A	36	44	58	50	188
24015	共栄電気工業所	B	6	10	10	7	33
24018	(株) 斉藤電気	A	21	25	18	69	133
24019	(株) 三和電設	A	26	30	32	20	108
24020	(有) 佐々木電気	C	1	0	0	2	3
24023	(有) 松英電気設備工業所	A	4	7	10	6	27
24024	(有) 政和電気	A	32	17	31	18	98
24025	(有) 正晃電設	A	36	22	33	32	123
24026	(同)岡本電気工事店	B	7	9	12	7	35
24027	(株) 中遠電気	A	20	26	21	17	84
24028	土井電気工事(株)	A	30	58	44	29	161
24029	(有) 中上電工社	A	16	18	25	16	75
24030	浜電工業(株)	A	42	50	34	34	160
24031	浜岡テレビ協業組合	B	2	3	1	1	7
24032	平田電気商会	B	6	3	6	1	16
24036	藤田電気工事	C	4	3	2	3	12
24037	堀之内電気商会	B	0	2	1	1	4
24039	(有) 松浦電気設備	B	5	3	6	2	16
24040	栗山電気	C	4	6	5	7	22
24043	(有) ツルタ電気	B	0	0	4	5	9
24045	(有) 岩瀬電気工業	B→C(6/21~)	1	0	0	0	1
24048	名倉電気工事	B	4	5	4	1	14
24051	(有) 地代電気	C	0	2	0	1	3
24052	鈴木電設	B	13	19	15	36	83
24055	(有) 佐藤電気工業社	B	13	35	18	13	79
24057	(有) 大石電工社	B	4	10	14	10	38
24058	(有) 中村電気設備	A	46	26	56	24	152
24059	(有) 東伸電設	C	0	0	0	0	0
24061	(有) 北島電気工業	A	16	25	21	16	78
24069	池本電気工事	B	8	2	3	2	15
24070	(有) 裕和電設	A	122	98	75	35	330
24076	小谷電気	C	0	0	1	0	1
24079	(株) 田嶋電気工業所	A	51	33	43	37	164
24081	タカヨシ電設	C	1	4	2	0	7
24082	(有) 松永電工	B	54	25	21	40	140
24083	赤堀電設	C	1	1	5	2	9
24084	木村電気	C	8	17	47	9	81
24087	高橋電気	C	8	7	9	6	30
24088	マルヨシ電気店	C	0	2	1	3	6
24089	S K 電気商会	C	5	1	3	2	11
24101	藤下電器	C	0	0	0	0	0
24102	トモエ電気	C	24	12	29	26	91
24103	(株) 鳥羽電気	A	12	23	16	24	75
24106	山名電気	B	0	2	0	2	4
24107	(株) 西山電気	C	18	12	17	8	55
24110	(有) 水野電器	C	0	1	1	0	2
24112	(株) 静岡太陽設備	D→C(6/21~)	—	0	0	0	0
24303	(有) アサヒ電機	C	1	0	2	0	3



工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24305	(有) 榎本電気工業社	C	0	54	32	0	86
24307	(有) 遠州電気工事	B	7	8	11	8	34
24312	光生電気設備(有)	A	22	43	31	38	134
24315	昭和電気工事(株)	B	4	11	4	6	25
24323	福田電気商会	B(→廃業)	1	—	—	—	1
24325	前島電気工事(株)	A	33	31	54	25	143
24327	(有) 村越電気工業社	B	4	10	15	9	38
24329	(有) よこいデンキ	B	3	4	3	3	13
24330	(有) 竜東電気工事商会	B	1	3	1	0	5
24331	鈴木電気工事	B	0	5	1	0	6
24334	(有) 興豊電気工事	B	1	0	6	4	11
24335	山中電気工事	B	0	1	3	10	14
24340	(有) 恵電社	A→C(6/21～)	15	14	8	2	39
24342	(有) 木下設備	C(→11月脱退)	1	1	0	0	2
24345	(有) ナガタ電気工業所	A→C(6/21～)	9	8	11	11	39
24346	(有) 祥浩電気工業所	B	1	8	3	7	19
24347	岩田電気工事	C	18	13	7	7	45
24352	石晃電気設備	B	3	0	0	0	3
24353	山崎電気	A	31	26	35	34	126
24356	市川電機	B	8	7	12	12	39
24358	稲垣電機	B	12	6	15	6	39
24359	杉田電機	C	4	4	3	4	15
24360	村松電設	C	0	0	0	0	0
24361	(株) キタイ電気	A	20	15	20	16	71
24364	あおでんき工房	C	13	8	24	9	54
24366	(有) 愛電社	A	0	0	0	0	0
24367	深田電気	B	13	19	10	11	53
24368	(株) 赤松電気	C→D(6/21～)	8	—	—	—	8
24501	(有) モンヤ電気	B	5	10	10	4	29
24502	(株) 小澤電業所	A	24	28	31	71	154
24505	(有) 加陽電気	B	9	14	9	7	39
24506	郷中電気(株)	B	3	6	3	3	15
24507	(有) 佐藤デンキ	B	16	17	18	21	72
24508	(株) 鈴木電気商会	A→C(6/21～)	9	3	8	4	24
24512	中村電気工事(株)	C→D(6/21～)	0	—	—	—	0
24516	(有) 小川電気店	C	0	2	4	4	10
24517	マルス電機	B	0	2	0	1	3
24518	(株) 立正電気	A	17	15	9	11	52
24520	(有) テラデン	A	9	19	8	4	40
24522	竹下電気工事社	C	0	0	0	0	0
24524	大豊電気(株)	A	20	31	38	11	100
24525	弘和電業	B→C(6/21～)	2	0	0	0	2
24528	(株) 大王	C	0	0	13	3	16
24529	二興電気工事	B	3	1	1	0	5
24532	(有) 名倉電気	C	4	2	1	3	10
24533	(株) トラスト	A	28	38	35	29	130
24534	タケトミ電気	C	1	0	0	0	1
24535	(株) 三電工	B	2	1	0	0	3

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	798	782	841	743	3164
協力工事店B	221	261	240	240	962
協力工事店C	124	177	235	116	652
合計	1143	1220	1316	1099	4778

作成日：2020年5月14日  
作成者：小野



社長	事務長
	

## 【 議 事 録 】

作成者： 小野

作成日： 2020年5月14日

会議名	センター会議
開催日時	2020年4月17日(金) 16:00~16:30
場所	掛川電気会館 2階会議室
出席者 (計8名)	直営班 : 寺井電機(市川俊さん) 浜電工業(沖祥博さん) 中泉電気(寺井将晃さん) センター : 鈴木社長、河原崎常務、小野田、石川、小野
欠席者	無し

議題:センターの現場調査に対する要望・意見集約

(センター現場調査員 石川さんより、簡単に自己紹介を行ないました。)

◆直営班より:センター現場調査に対する要望・意見

- ・伝票が現場と合っているか、相違を探して欲しい。  
支持点の位置が図面と同じかどうか  
電線の太さに対して支持点の形状、取付方法が正しいかどうか  
図面の亘長が合っているかどうか 等
- ・その図面の通りに施工可能なのか、太物の電線は何mで買えば良いか、正確に把握したい。
- ・弱電離隔不足が事前に石川さんの現場調査でわかると助かる。
- ・先方幹線の太さ、また既設アームタイの有無がわかると有難い。
- ・現場が2世帯住宅かどうか、事前に把握出来ると良い。
- ・現場調査時点で支持点が出来ておらず電線の距離が測れない場合もあり、結果として直営班が自分で再度現場調査に行くことになるが、それでも事前に現場写真を見られることは助かる。

## &lt;現時点での課題&gt;

- ・レーザー距離計を使用した、より正確な計測が求められる。 ⇒センターにて購入し対応
- ・支持点が出来ていない(亘長が測れない)現場の対応。

次回センター会議 : 未定 (新型コロナウイルス感染拡大防止の為)

上記内容について、株式会社掛川電気引込工事センター直営班の了解を得られました。

寺井電機株式会社 代表取締役会長 寺井 道雄 ㊟  
 浜電工業株式会社 代表取締役 松田 良克 (代理) 沖 祥博 ㊟  
 有限会社中泉電気工業 代表取締役社長 寺井 邦夫 (代理) 寺井 将晃 ㊟

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 3月 6日(金)
実施時間	9:30~10:30
現場住所 引込柱	掛川市 柳町 01ナ392
直営班(会社名)	寺井電機[株]
現場作業員名	市川 俊 太田 陸斗 赤堀 正明 藤本 久夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高所作業車のジャッキ操作は声掛けと周囲の確認を行い安全行動をしていました。</li> <li>2. DV碍子を取り付けての、延線は前回指摘の先端部の端末を安全処理した作業でした。</li> <li>3. 柱上者・監視者が、締付ステップ毎にリアルタイムに呼称・応答がされており良質工事に努めていました。</li> <li>4. 計器の点灯確認には手袋・安全マスク使用で安全対策が良くできていました。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 3月 6日(金)
実施時間	10:30~11:30
現場住所 引込柱	掛川市 下垂木 02ニ702
直営班 (会社名)	寺井電機[株]
現場作業者名	市川 俊 太田 陸斗 赤堀 正明 藤本 久夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支時点側の接続時には工事者と監視者の相互呼称が良くできていました、良質工事に対する意識が高く感じた。</li> <li>2. 道路横断の延線作業は高所を有効活用した作業で安全と効率作業に繋がっていました。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 3月 6日(金)
実施時間	11:30~12:30
現場住所 引込柱	掛川市 細谷 03ノ274
直営班(会社名)	寺井電機[株]
現場作業者名	市川 俊 太田 陸斗 赤堀 正明 藤本 久夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支時点側の締付の確認呼称がよくできています。</li> <li>2. 計器取付の締付呼称の自問・自答の声が良く出ています。</li> <li>3. 撤去電線を高所で繰り下げて降ろしてきましたが最後まで投げ捨てず、最後まで丁寧に降ろしていました、今後もこのような丁寧な作業をお願いします。</li> </ol>

# 安全パトロール



寺井電機(株)

令和2年3月6日(金)



安定下作業位置ですが感電防止の防具取付が必要です。



ゴム手袋・安全マスク使用の送電後の確認。



工事完了後の点検も確実に測定具使用で確認しています。

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年3月13日(金)
実施時間	9:00~12:00
現場住所	御前崎市新野
引込柱	59コ531      521      522      524
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉 亘    藤本 孝行    沖 祥博
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特装車の駐車は特に注意を払う必要があります、今回のような急こう配の場所で使用する場合は輪留を車の両サイドに輪留めを掛けてジャツキの上げ下げをして下さい。</li> <li>2. 柱上で検電(低圧検電器)し音が出た場合は周囲を確認して、問題がないと判断したら高圧検電器で確認をして下さい。</li> <li>3. 電線の垂れの対策としてリード線の防護したが、変圧器のブッシングまだ防具をして貰いたい。</li> <li>4. 接続作業は1線毎に行い仮締め行為はなくすようにして下さい。</li> <li>5. 監視者が付近にいない時は自問自答の締め確認をおこなうようにしてもらいたい。(線磨きでも同じ行為)</li> <li>6. 低圧活線で接続は必ず監視者に声をかけてから作業に入ること</li> </ol>

※現場写真は別紙参照



急な坂道 輪留を良サイドに取り付けて安全対策



接続の合図を明確にして監視者に連絡を



識別確認は一線毎に丁寧に確認

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年3月27日(金)
実施時間	13:00~14:00
現場住所 引込柱	磐田市大久保 00モ501
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	寺井 将晃 遠藤 和宏 岡田 典久 寺井 邦夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公衆保安処置はお願い看板・カラーコーンを使用した安全処置でした。</li> <li>2. 工事着手前に検電し、感電防止に努めていました。</li> <li>3. 高所格納時には周囲の確認を行い声に出して安全確認をしていました。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照



社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年3月27日(金)
実施時間	10:00~12:00
現場住所 引込柱	磐田市千手堂 58ヤ339
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	寺井 将晃 遠藤 和宏 岡田 典久 寺井 邦夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路が狭く農道につき、高所が入れず昇柱での作業になり、作業打ち合わせが事細かに説明して打ち合わせを行う。</li> <li>2. 打合せで仮足場の使用の指示が出ていましたが、取付付け位置が悪く使用目的が果たせない状況でした、付け替えることも必要と感じました。</li> <li>3. 接続時には自問自答の確認をして良質工事に努めていました。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

# 安全パトロール




(有) 中泉電気工業

令和3年3月27日



梯子の固定・補助フツクの取付は適切な方法でした。

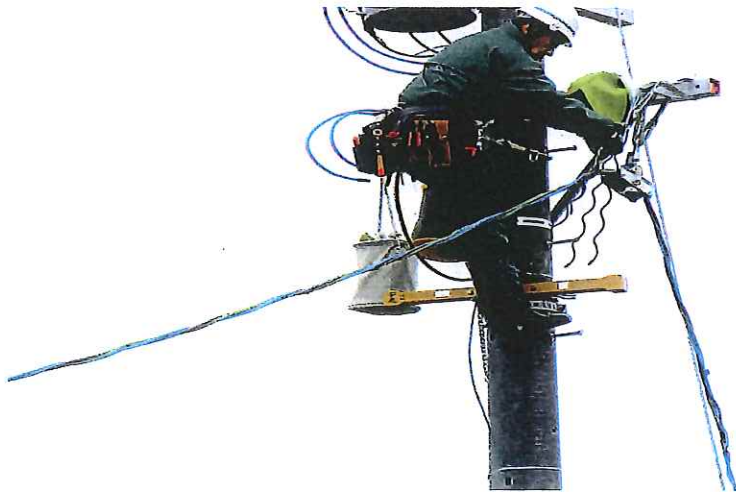

仮足場を取り付けたが位置としては不適切な位置です。



警備員と連携した公衆保安対策。


社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 4月 3日(金)
実施時間	9:00~10:00
現場住所 引込柱	御前崎市池新田 64シ922
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業員名	本杉 亘 松浦 俊行 加茂 厚作
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臨時架設工事で単純作業でしたが、接続確認等を一線毎に行い慎重な作業でした。</li> <li>2. 高所作業車の格納時には左右の確認を行い格納操作を進めた作業であり安全作業に努めていました。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 4月 3日(金)
実施時間	10:00~11:00
現場住所 引込柱	牧之原市 須々木 60ノ391
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉 亘 松浦 俊行 加茂 厚作
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外灯新設工事で各人は役割分担にて暗黙の行動で作業に入る。</li> <li>2. 昇柱前にて胴網点検を行い、基本作業に添う作業でした。</li> <li>3. 接続作業では一線毎に線磨き・締付作業を呼称を行う行為でした。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

# 浜電工業(株)




牧之原市須々木

令和2年4月3日(金)



昇柱前点検を行う。

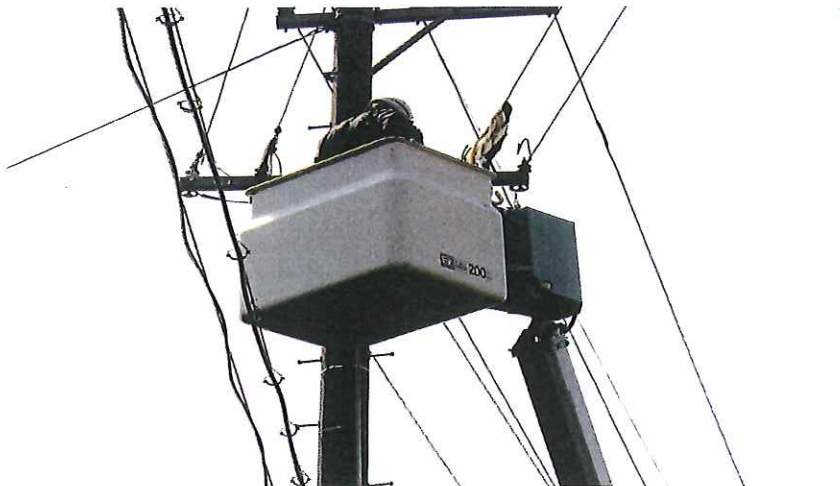

最初に防護取付を行うが、少し作業位置が高く感じられる。



平坦地でも輪留めを確実に使用しています。



社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 4月 3日(金)
実施時間	11:00~12:00
現場住所 引込柱	菊川市 加茂 52キ215
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉 亘 松浦 俊行 加茂 厚作
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電灯新設工事でしたが、先方の仮設足場が撤去されていない現場でしたが、先方業者と打ち合わせをして作業に入る。</li> <li>2. 先方の足場を使用しての作業に入るが、安全フックを使用した安全行為をしていました。</li> <li>3. 誤結線防止の導通試験を測定具使用して確認を行い良質工事に努めた行動でした。</li> <li>4. アウトリイガーターの張出・格納は周囲の確認を行い操作を行い安全作業に努めていました。</li> </ol>

# 浜電工業(株)



菊川市加茂

令和2年4月3日(金)





事前に防具取付を行う。



作業環境が悪い中での作業です、安全帯を使用しての作業です。



社長	承認	担当	作成者
			





【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 4月 17日(金)
実施時間	10:00~11:00
現場住所 引込柱	袋井市新池 54ホ685
直営班(会社名)	寺井電機[株]
現場作業員名	市川 俊 太田 陸斗 赤堀 正明 藤本 久夫
パトロール者所見	<p>1. 柱上側のヒューズ電線の撚回は自問・自答の確認を行い、電線への線磨きを行い良質工事に努めていました又、活線接続には監視者との連携もステップ毎に行い作業員と監視者の連携が良くできていました。</p> <p>2. 臨時線の撤去はDV 碍子付近で切断して、誤回線防止を計る作業でした。</p> <p>3. 計器取付工事はトルクドライバーにて再締付確認を行う。</p>

※現場写真は別紙参照



社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年 4月 17日(金)
実施時間	11:00~12:00
現場住所 引込柱	袋井市川井 52ホ691
直営班(会社名)	寺井電機[株]
現場作業者名	市川 俊 太田 陸斗 赤堀 正明 藤本 久夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高所作業車の作業行動範囲を考えて、駐車位置を付け替えを行い、無理せず安全と作業効率を考えた作業でした。</li> <li>2. 延線後の短尺電線もロープを活用した作業でした。</li> <li>3. 柱上側・監視者間の呼称・応答が良くできて安心して見ることが出来ました。</li> <li>4. 高所作業車のバケツトないの作業では補助ロープの使用をして下さい。</li> </ol>

※現場写真は別紙参照

# 工事写真




寺井電機(株)

令和2年4月17日




54ホ685

先方柱の直下、落下防止の安全対策をとった安全作業です。

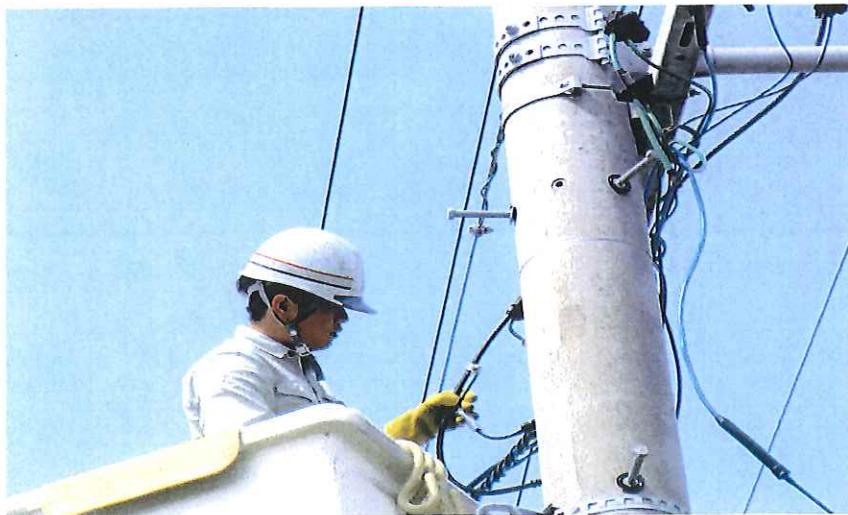

54ホ685

締付後の確認は丁寧な確認でした。

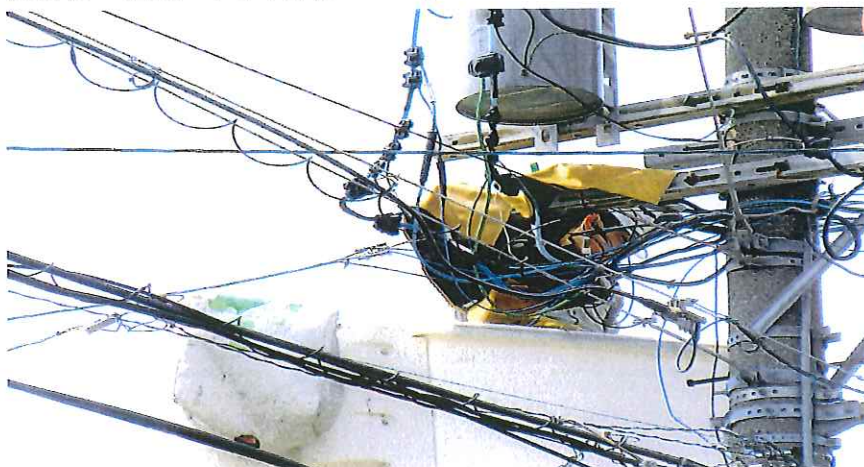

52ホ691

感電・短絡防止の防具取り付けての作業でした。

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	令和2年4月24日(金)
実施時間	10:00~12:00
現場住所 引込柱	磐田市国府台 54ヤ063
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	寺井 将晃 遠藤 和宏 岡田 典久 寺井 邦夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TBM-KYは図面と現地を照合しながら、作業手順・注意事項を細かに打ち合わせを行っていました。</li> <li>2. 支時点側の接続作業は、直下付近に他の業者がいるときには、3本を仮留行うで出なく1線毎に接続を行いリスクの低減を図ることをお願いします。</li> <li>3. 締付後の確認は、監督者と1線毎に確認呼称を締付・電線の嘯みつけ状況を確認していました。</li> <li>4. バケツト移動時には周囲を確認呼称して、移動を行い安全に努めていました。</li> <li>5. 工事完了後には建設業者に協力のお礼のあいさつを行い、接遇に注意を払う事を行っていました。</li> </ol>

# 安全パトロール




(有) 中泉電気工業

令和2年4月24日



感電・短絡防止を行う

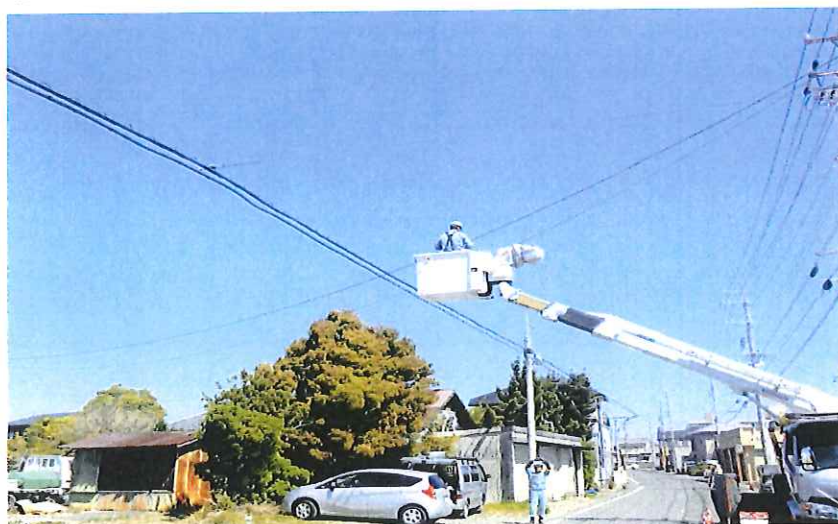

監視者の下で道路横断作業



安全マスク・測定具使用