



中部電力パワーグリッド



CHUBU
Electric Power

中電 P G 報知事項 4

支線巻付けグリップ(22mm²用) 一般市販品使用の事象について

中部電力パワーグリッド株式会社

01 徹底事項

電気引込工事センター専門班が一般市販品（他電力品）の支線巻付けグリップ(22mm²用)を使用していた事象が発生いたしました。

一般市販品（他電力品）は、当社電力設備に適合可能か確認できていません。確実な品質確保のため、「**委託工事自由購買品として指定された製造者のものでかつ、発注者の形式試験に合格した品目のものを購入・使用**」するよう徹底願います。

※今回の一般市販品（他電力品）を使用した支線巻付けグリップについては、中部電力 P G 規格品と同等の性能を有していること、販売箇所が県内の一部に限定していたことから全数点検や計画改修等の対応は実施しておりません。

02 事象概要


- 2020年4月30日 A電気引込工事センター専門班にてメッセン引込工事を施工した。
- 2020年12月7日 当該柱にて、トーエネックが改修工事を実施。その際、撤去メッセンに使用されていた支線用巻付グリップが、日頃使用している物と相違していることを確認した。
- 2021年1月5日 トーエネック施工者から中電P Gへ、12月7日に施工した際に発見した黒色タグ付きの支線用巻付グリップについて、アルミ用ではないかとの問合せを受けた。

【調査結果】


架空支線引留部分に使用する支線用巻付グリップが委託工事自由購買品以外（一般市販品）の材料を使用していた。〈タグが黒色の支線用巻付グリップ〉

03 支線用巻付グリップ (22mm²用) 実際の写真

中部電力 P G 仕様 (自由購買品) 青タグ

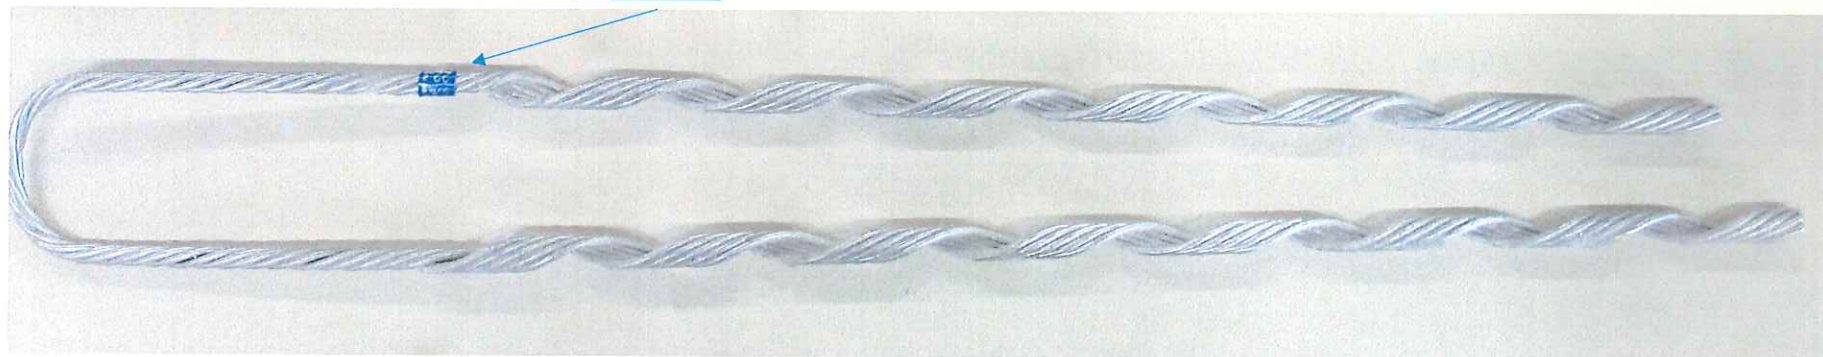


一般市販品 黒タグ

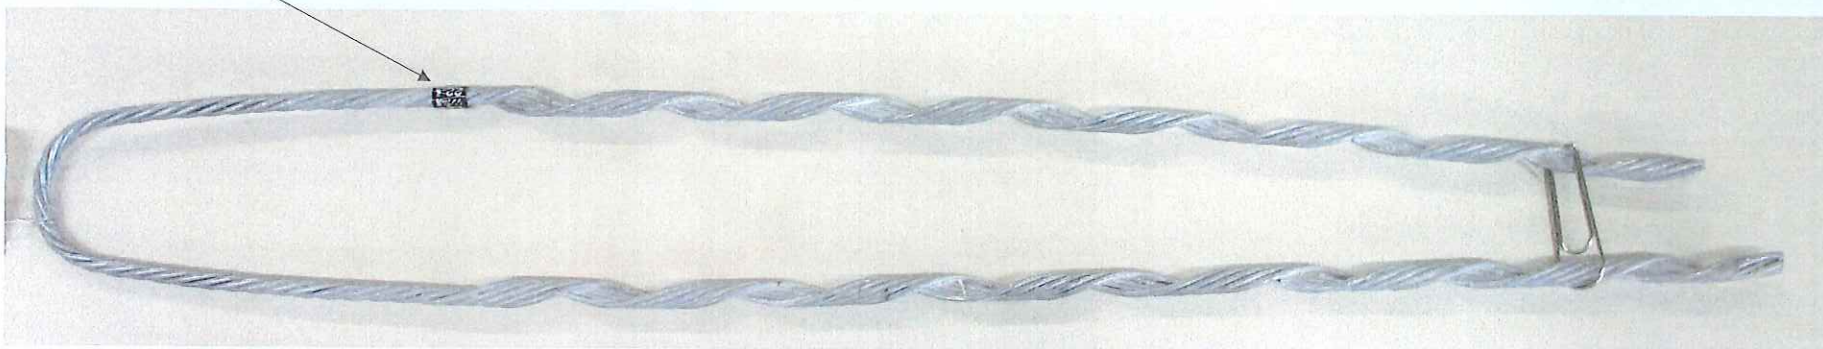

04 支線用巻付グリップ (22mm²用) 実際の写真

電設資材販売店は、一般品梱包箱に「電力規格品」の表示があるため中電 P G 仕様と判断し、販売していた。

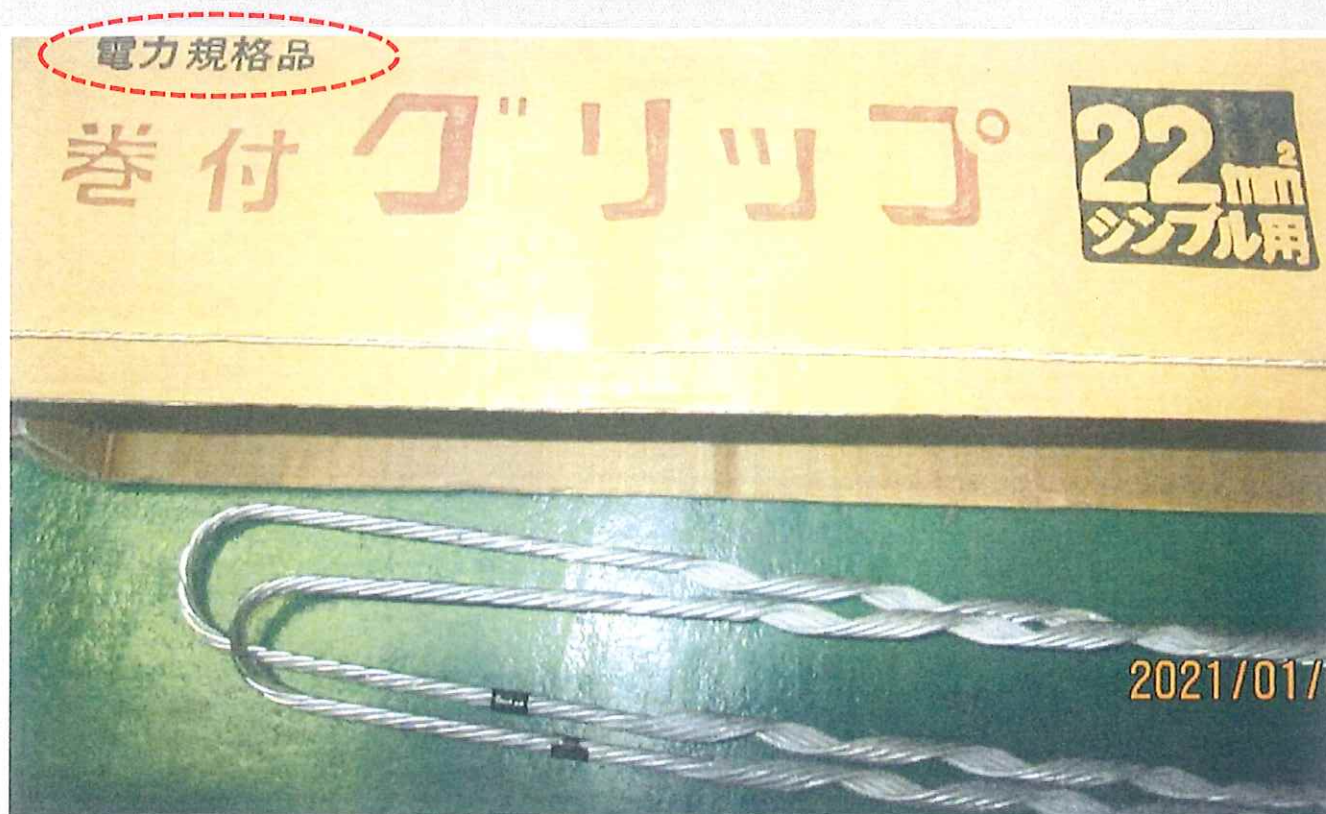


05 自由購買品に対する認識

	販売：電設資材販売店	購入：電気引込工事センター専門班
電力PGの発注業務は自由購買品として中電PG規格品を使用しなければならない事を認識しているか	認識していない	認識している
今回の業務が中電PG発注であることを相互に伝わっているか	中電PG発注であったことを聞いている	<u>中電PG発注であることを伝えた</u>
普段の業務が中電PG発注であることを相互に伝わっているか	中電PG発注であったことを聞いている	<u>中電PG発注であることを伝えている</u>
今回の当該品が中電PG規格品でなかった事を認識しているか	認識していない	認識していない (渡された材料が中電PG規格だと思っていた)
普段からCES規格品と一般品の違いを判断しているか	判断していない (一般品梱包箱に「電力規格品」と明記されており、中電PG仕様と判断し販売していた)	判断していない (渡された材料が中電PG規格だと思っていた)

06 支線用巻付グリップ(22mm²)販売ルート図

→ 販売ルート (CES規格品 : 青タグ)
 → 販売ルート (電力用規格品 : 黒タグ)

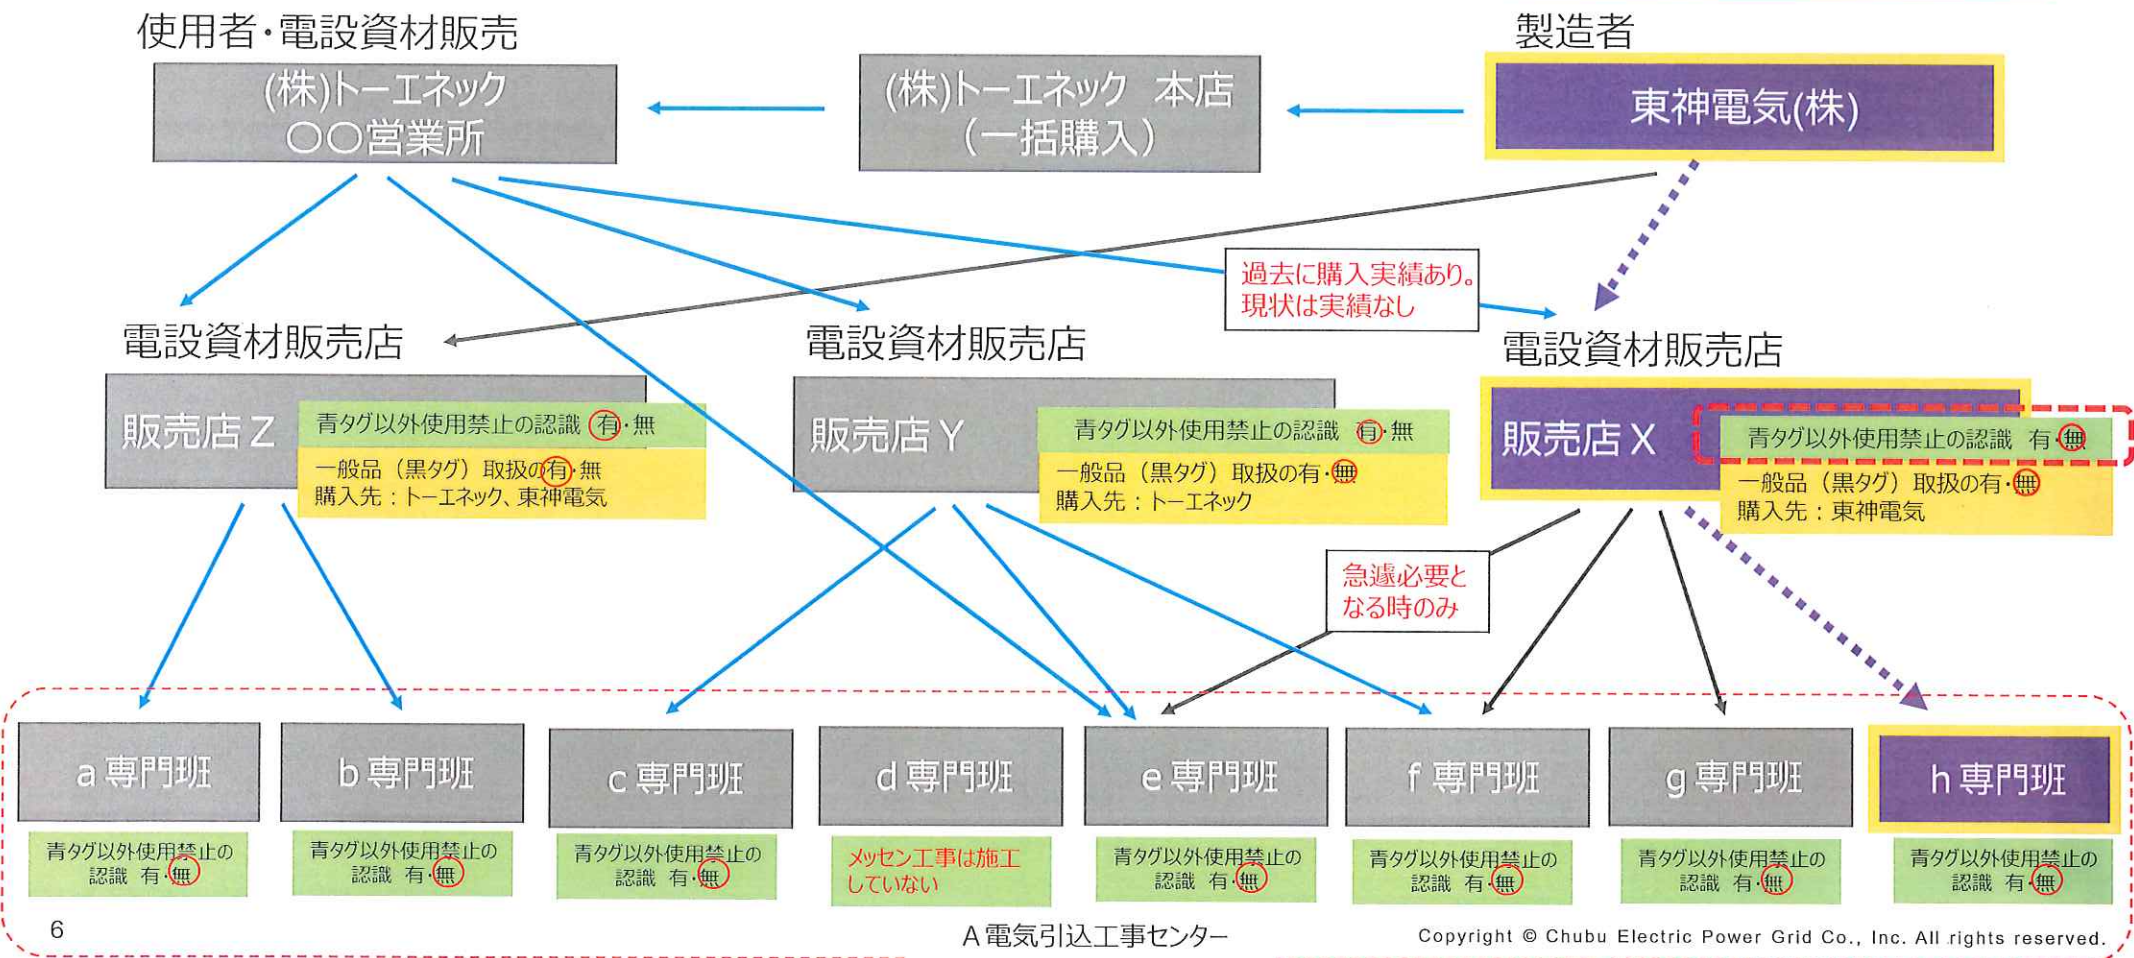

■ 配電委託工事実施細目（引込および内線工事） 抜粋

受注者負担用品として購入・使用するものは、委託工事自由購買品として指定された製造者のもので、かつ、発注者の形式試験に合格した品目のものを購入・使用しなければならない。

■ 「委託工事自由購買品製造者一覧表」の改正について（通知）2020年6月7日配信

- ・「委託工事自由購買品製造者一覧表の改正内容」のとおり。
- ・電子データでの配布とする。なお、昨年度までは、各引込工事センターおよび協力工事店用に印刷配布を実施していたが、検索等の利便性向上やコスト削減を目的に、今回の改正から電子データでの配布に変更とする（各引込工事センターおよび協力工事店には、配電部から別途電子データを送付する）
- ・各請負工事会社は、委託工事自由購買品製造者一覧表に記載のある製造者から購入し使用すること。



中部電力パワーグリッド