



中部電力パワーグリッド

中電PG報知事項 3
2022年4月12日



電気工事店 各位

インターネット申込システムの推奨環境変更および 高圧契約申込みに関する変更点について

中部電力パワーグリッド株式会社

01 推奨環境の変更

01 推奨環境の変更

- ▶ 2022年4月1日よりインターネット申込システムの推奨環境をInternet Explorer11からMicrosoft Edgeへ変更いたします。
- ▶ 推奨環境の変更に伴い下記①～③のとおり一部機能が変更となりますのでご承知おきをお願いいたします。
- ▶ ご不明な点等ございましたら、弊社までお問合せくださいますようお願いいたします。


※推奨環境変更後も引き続きInternet Explorer11環境からでもご利用いただけます。
 (Internet Explorer11環境から使用いただいた場合でも①～③は変更されます。)
 なお、Internet Explorer11は2022年6月にMicrosoft社のサポートが終了となります。

① テキストフォーム（英数字入力→日本語入力への切替え）

従来入力欄をクリックすると自動的に日本語入力へ切替えされましたが、変更後は手動での切替えが必要となります。

<手動での切替方法>

- ①パソコンの画面右下にある「A」（右図参照）のアイコンを右クリック。
- ②「ひらがな」を選択する。
- ③アイコンが「A」から「あ」へ変更されていれば、日本語入力の切替が完了しています。

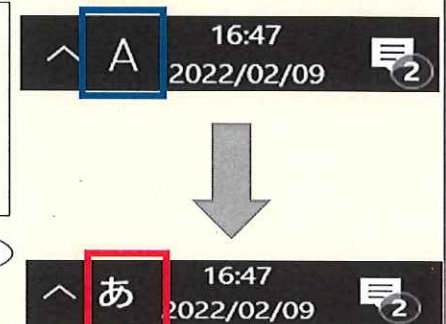

クリックしても変換されない。

中電 五郎

01 推奨環境の変更

② テキストフォーム（クリアボタン）


従来入力欄に文字を入力すると「×」ボタンが出現し、クリア可能となっていました。変更後「×」ボタンは出現いたしません。「Back Space」キーや「Delete」キーにてクリアをお願いします。




③ ファイル添付時のフォーム

ファイル添付時のフォームが変更となります。なお、添付できるファイルの種類は変更ございません。

従来

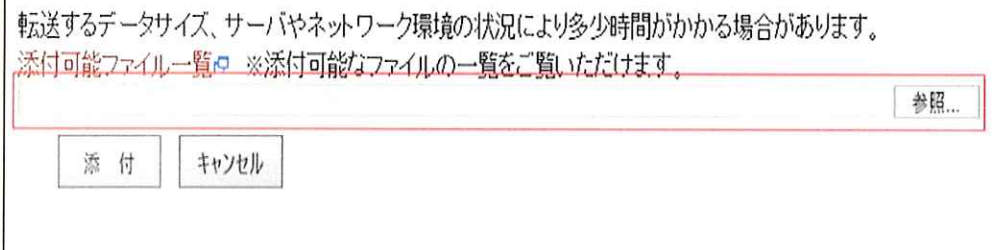

変更後

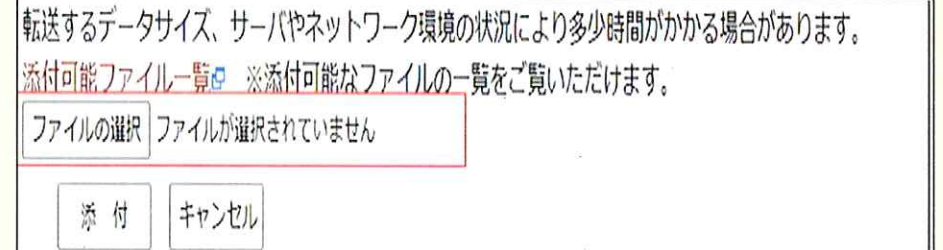

02 高圧契約申込時の変更 ～申込STEP0における変更点～

01 工事種別

- 「高圧500kW以上」における「新設・増減設」申込みは契約電力の協議が必要であるため、小売電気事業者さまから当社ネットワークサービスセンターへ申込窓口が限定されておりますので、選択肢を「設備変更」のみへ変更させていただきます。

お申込み種別選択

お申込み種別	新設または増減設、受電設備・負荷設備の変更申込み <small>【その他業種については、逆潮流がある場合のみ申込みいただけます。逆潮流がない場合については、供給側にて申込みください。】</small>
新設または増減設、受電設備・負荷設備の変更申込み	
ご契約先 必須	中部電力ミライズ(株)
供給(受電)電圧 必須	高圧500kW以上
工事種別 必須	--- 選択してください ---
個人情報の取り扱い	中部電力ミライズ(株)が取得する個人情報は、個人情報の利用目的等とおとり利用させていただきます。

□ 供給(受電)電圧「高圧500kW以上」を選択した場合
⇒ 工事種別の選択肢を「設備変更」のみへ変更

従来	改修後
新設	設備変更
契約容量変更(増設・減設)	
設備変更	

※ 高圧500kW以上で「新設・増減設」申込の事例・仕掛けを使用し、改修後に申込を行うと自動的に「設備変更」に置き換えられ、申込STEP 1以降が全て削除されますのでご注意ください。

03 高圧契約申込時の変更 ～申込STEP1における変更点～

02 機器

- 受電用変圧器の詳細については、ご提出いただく単線結線図にて確認させていただきますので、当該項目は削除させていただきます。

契約負荷設備/供給検討の1

機器1	設備種類 ?	受電用変圧器
	設備名称 ? (全角) 最大文字数:12文字	
	電圧(kV) ?	0.2
	相	三
	結線	Y-Δ
	セット任意	▼▼
	差替	<input type="checkbox"/>
	容量	容量1 200 kVA 容量2 kVA
	台数1 (半角)	旧 新 1
	台数2 (半角)	旧 新

臨時契約の場合のみ
「負荷設備」を選択可能
臨時契約以外は「受電用変圧器」で
固定となります。

❑ ご提出いただく単線結線図にて確認可能であるため削除いたします。

04 高圧契約申込時の変更 ～申込STEP2における変更点～

01 主しや断器容量、発電設備の有無、発電設備

- 申込STEP 1 同様、提出いただく資料にて確認させていただきますので、当該項目は削除させていただきます。

受電設備		
主しや断器遮断容量 (半角) 必須	12.5 kA	
発電設備		
発電設備の有無 必須	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	
発電設備1	種類	--- 選択してください ---
	電圧	--- 選択してください ---
	連系有無	--- 選択してください ---
	運用形態	--- 選択してください ---
	出力 (半角)	kW
	変更前台数 (半角)	
	変更後台数 (半角)	

□ 提出資料にて確認可能なため削除いたします。



中部電力パワーグリッド