

2022年12月27日

各支社 電力サービス部 配電建設課長、配電運営課長
名古屋支社 名古屋配電センター所長
各営業所 配電（建設・運営）課長
各Ⅰ型・Ⅱ型サービスステーション所長

殿

配電部 配電運営グループ長 稲垣

サンコー製フルハーネスの緊急点検の実施について（通知）

題記について、下記のとおり通知いたします。

記

1 主 旨

過日、請負会社にてサンコー製フルハーネスのバックルが破損する事象の報告を受けた。現在メーカーにて破損に至った経緯は調査中であるが、重篤な災害に繋がる恐れがあることから、緊急点検を実施する。

2 実施事項

(1) 緊急点検【サンコー製フルハーネス対象】

別紙1「点検ポイント」を参照しサンコー製フルハーネスバックルの亀裂の有無（状態）を確認する。

(2) 日常点検の徹底

フルハーネスを使用する技術者は配電線路関係安全作業の手引に基づいた日常点検を徹底する。

3 不良を発見した場合の対応方法

亀裂等の異常があるものは即日使用中止とする。

4 報告

各営業所は、上記の異常を確認した場合、支社安全担当部署経由で配電部配電運営グループへ速やかに報告する。

5 本文書の有効期限

本対策に基づく通知をもって失効（参考）文書とする。

6 配電長期ビジョンとの関連（あり）・なし


本通知文書は、『I-6 さまざまな環境変化に柔軟に対応できる仕事環境（文化）づくり（1）「すべてのケガは防ぐことができる。」「生涯にわたって健康であり続ける。」との信念の実現に向けて』に関する内容である。

7 添付書類

別紙1「点検ポイント」

以 上

扱い： 配電部 配電運営グループ 久保 携帯 080-8663-3532

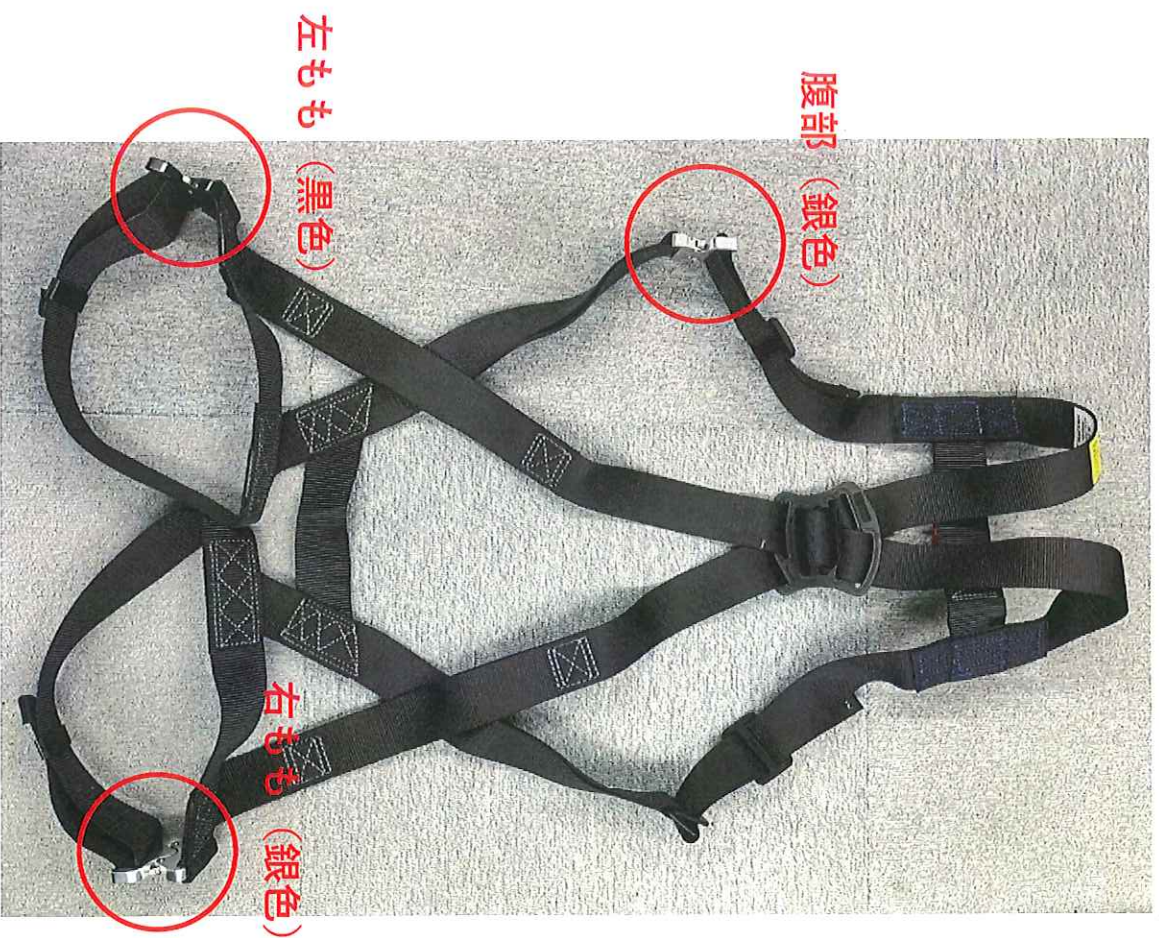

↑
全体に亀裂等が発生
していないか

↑
カシメ部周囲に亀裂等が
発生していないか

