



中部電力パワーグリッド

# トーエネックにて発生した高圧感電災害について

2023年 12月 14日

## 概要

### 【発災日時】

2023年12月14日（木） 10:57

### 【発災場所】

名古屋市千種区京命1丁目10

### 【被災者】

トーエネック直営作業員（48歳）

### 【発生概要（推定含）】

開閉器を自動化開閉器に交換する工事において、自動化用開閉器用の開閉器ケーブルを電柱へステンレスバンドで仮止めしようとした際、左手で保持していたステンレスバンドが、変圧器一次ブッシングへ接触し感電した。

（流入：左掌 流出：左肘付近）

発災後、被災者は自ら高所作業車を操作し降柱。その後東部医療センターへ緊急搬送された。



課長(発行元) 所長(グループ長)	発行者 231527 231527
----------------------	-------------------------



発災場所

社間10分50秒適用時電圧 2.6A  
 09269(6)~79(6)柱間②③

上段活線注意!!

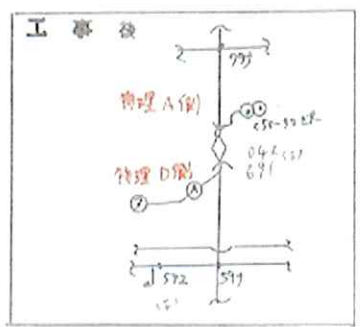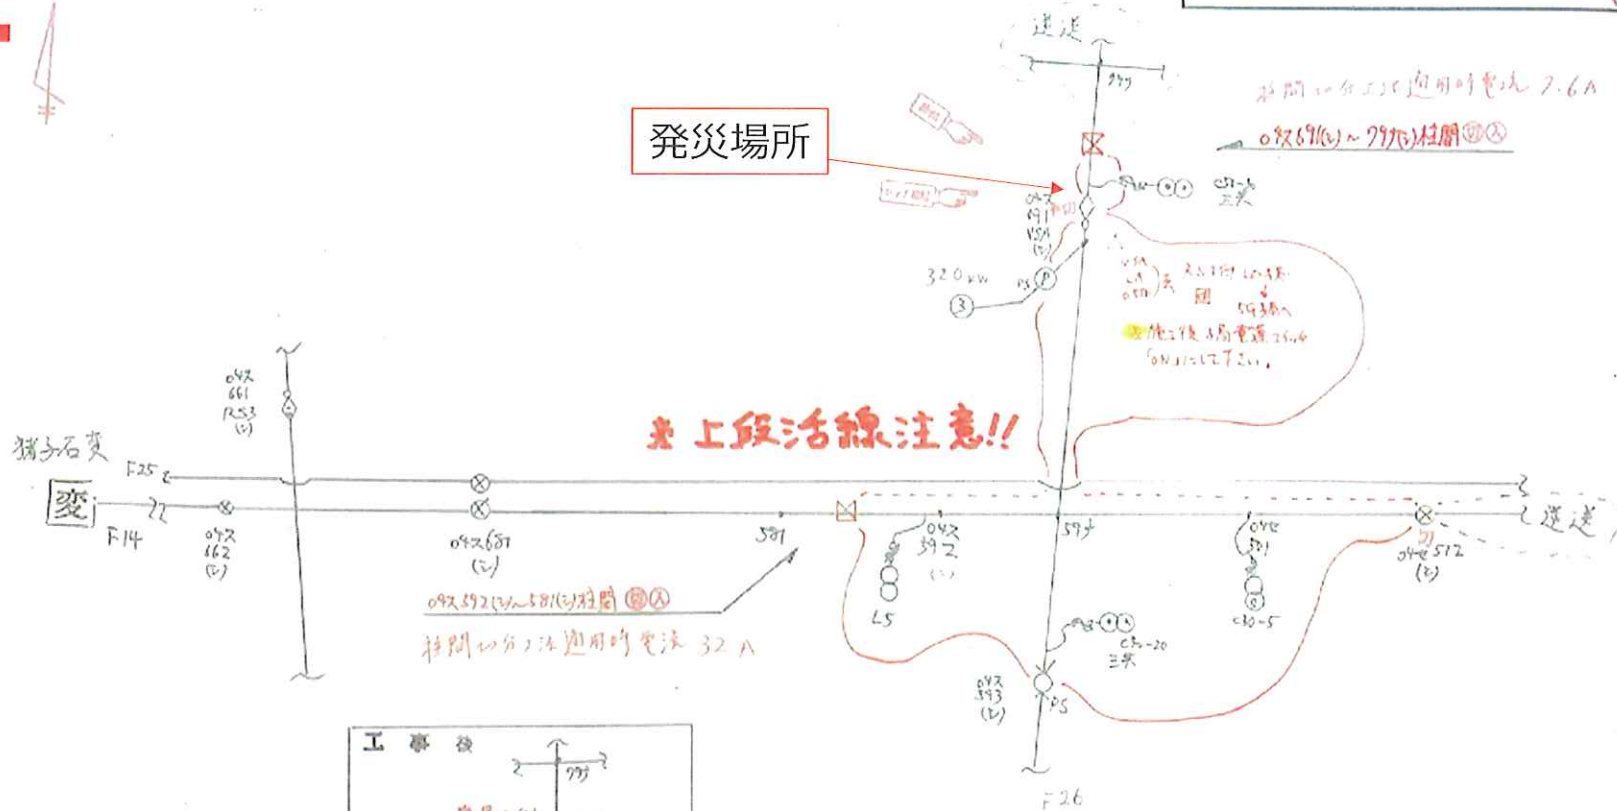





## 作業状況（再現）



開閉器ケーブル

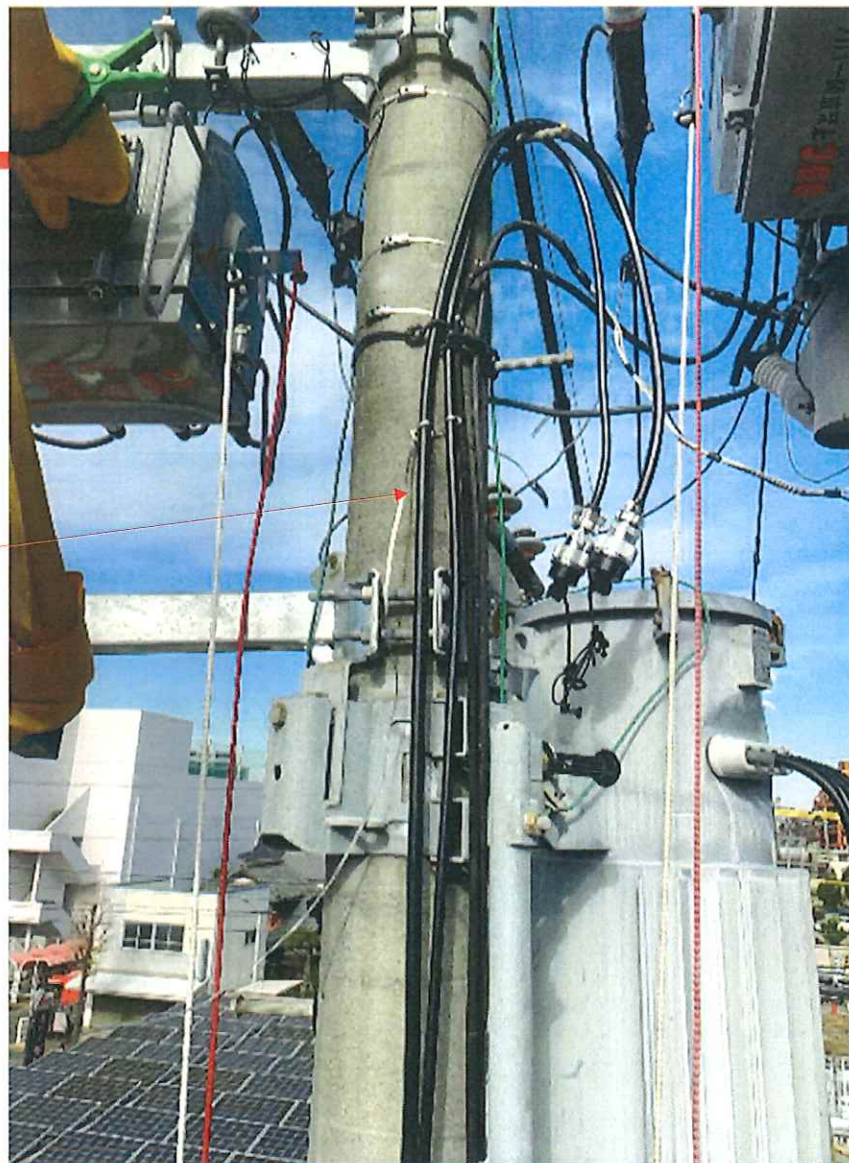

【流入箇所】  
変圧器 1 次ブッシング

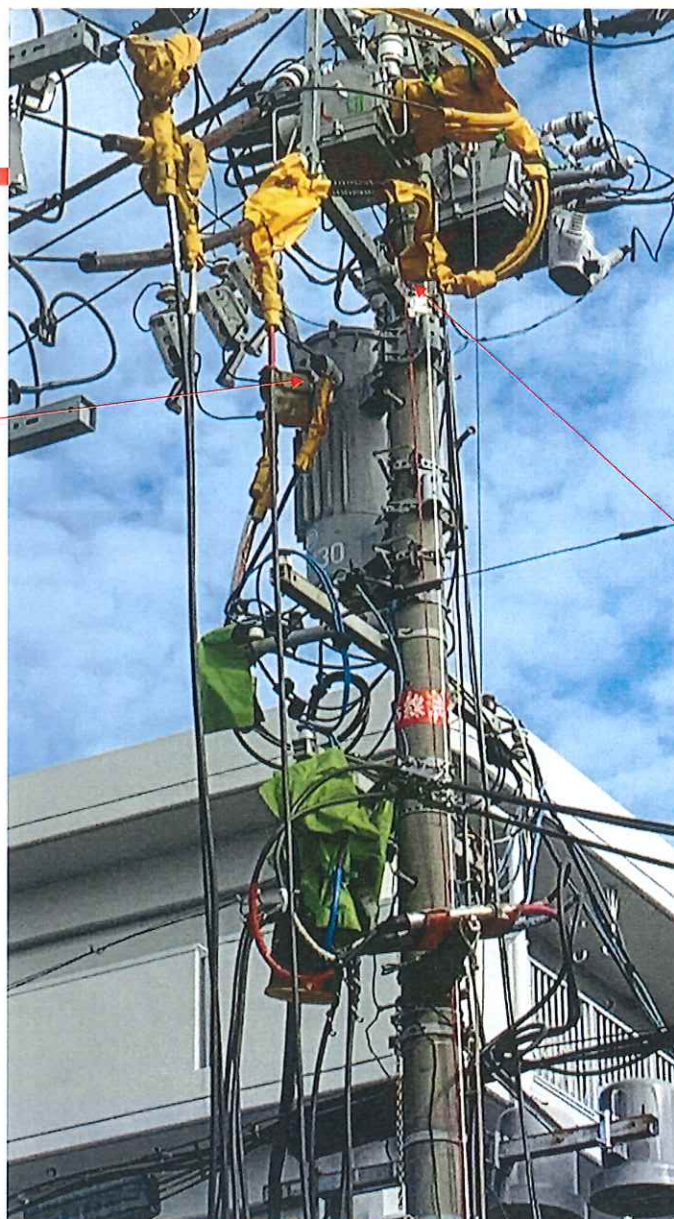

【流出箇所】  
高圧槍出金具

ステンレスバンド

【流入箇所】  
変圧器 1 次ブッシング

【流出箇所】  
高圧槍出金具





## 作業状況（再現）

変圧器 1次ブッシング



## 作業状況（再現）

変圧器 1次ブッシング



## 被災状況



