

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

中部精機（株）製高圧VCTの一部型式の構造変更について（お知らせ）

平素は、弊社電力事業に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
今般、中部精機（株）製高圧VCT（以下、「中部精機製VCT」という。）
の仕様変更が予定されておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 対象機種


中部精機製VCT（20A、50A）

容量	変更前型名	変更後型名
20A、50A	VA4形、VA4A形（一般用）	VA4B（一般用）
20A、50A	VB4形、VB4A形（耐塩用）	VB4B（耐塩用）

2 仕様変更点


（1）懸垂装置変更

変更内容：平板（厚さ6mm）の懸垂装置を耐震構造の懸垂装置に変更します。

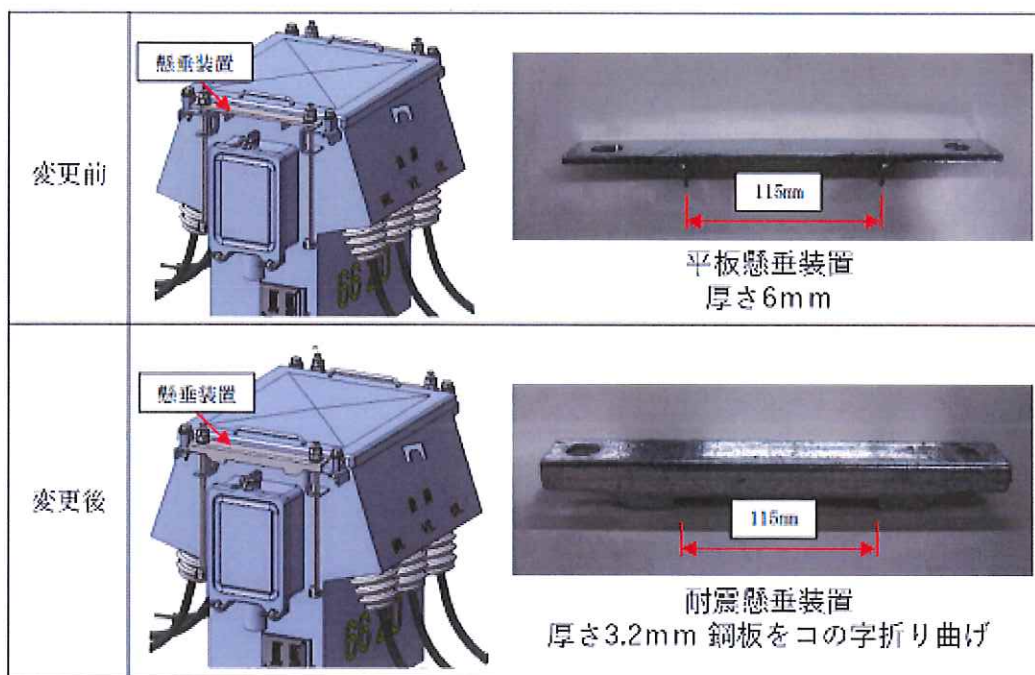


(2) 腕金台寸法変更

変更内容：腕金台の寸法を 115mm から 140mm に変更します。

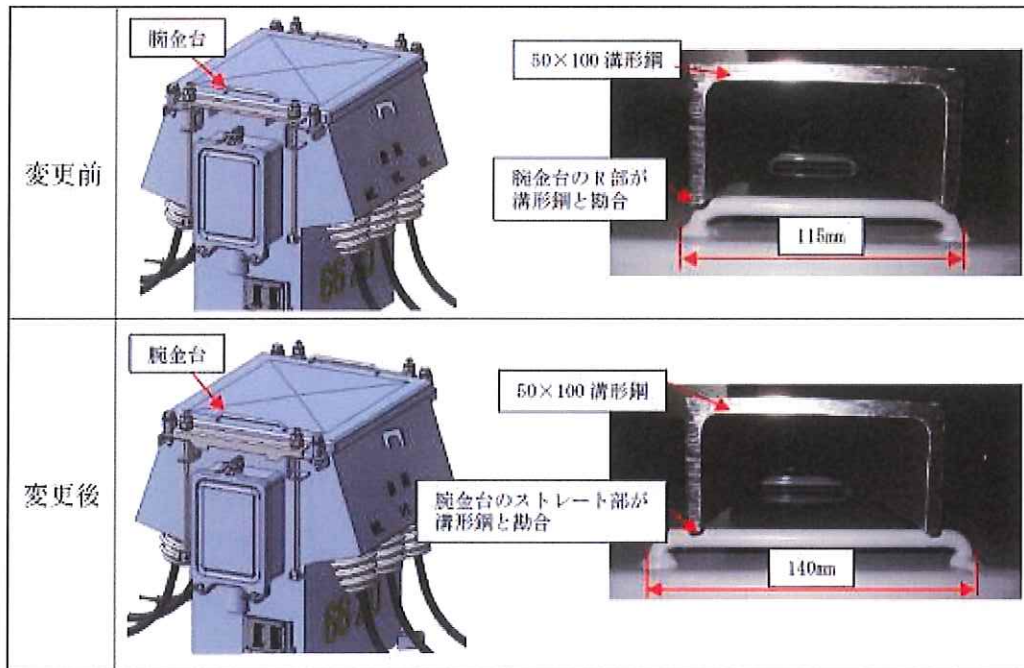

(3) VCT本体取付脚変更

変更内容：底部腐食防止座（はかま構造）を取付脚に変更します。

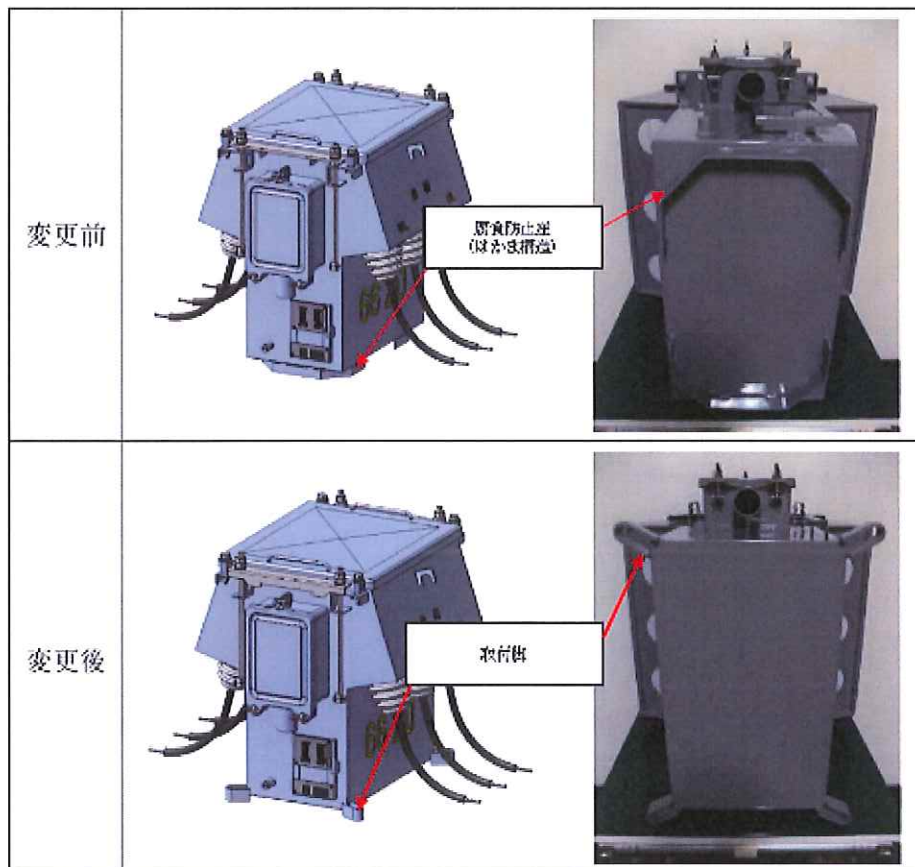

3 変更時期

2024年4月製造分から順次変更いたします。

4 仕様変更に伴う取り扱い

今回の仕様変更について、作業性への影響はないため、支払の変更はございません。なお、対象機種についても、従来の施工方法に準じて、原則吊り下げにて施設してください。吊り下げにより施設できない場合で、やむを得ず据置設置する場合は、底部の構造に寄らない傾斜・転倒防止措置をお願いいたします。

以上